


*Włączenie do istniejącej instalacji c.o.*

*Projektowana instalacja c.o.  $\varnothing 50$   
Przewody należy prowadzić  
bezpośrednio pod stropem*

*Projektowana rozdzielnia AKPiA*

*Jednofunkcyjny wymiennikowy węzeł  
ciepły w wykonaniu  
kompaktowym.*

*Maksymalne wymiary:  
długość: 120 cm, szerokość 70 cm,  
wysokość 150 cm*

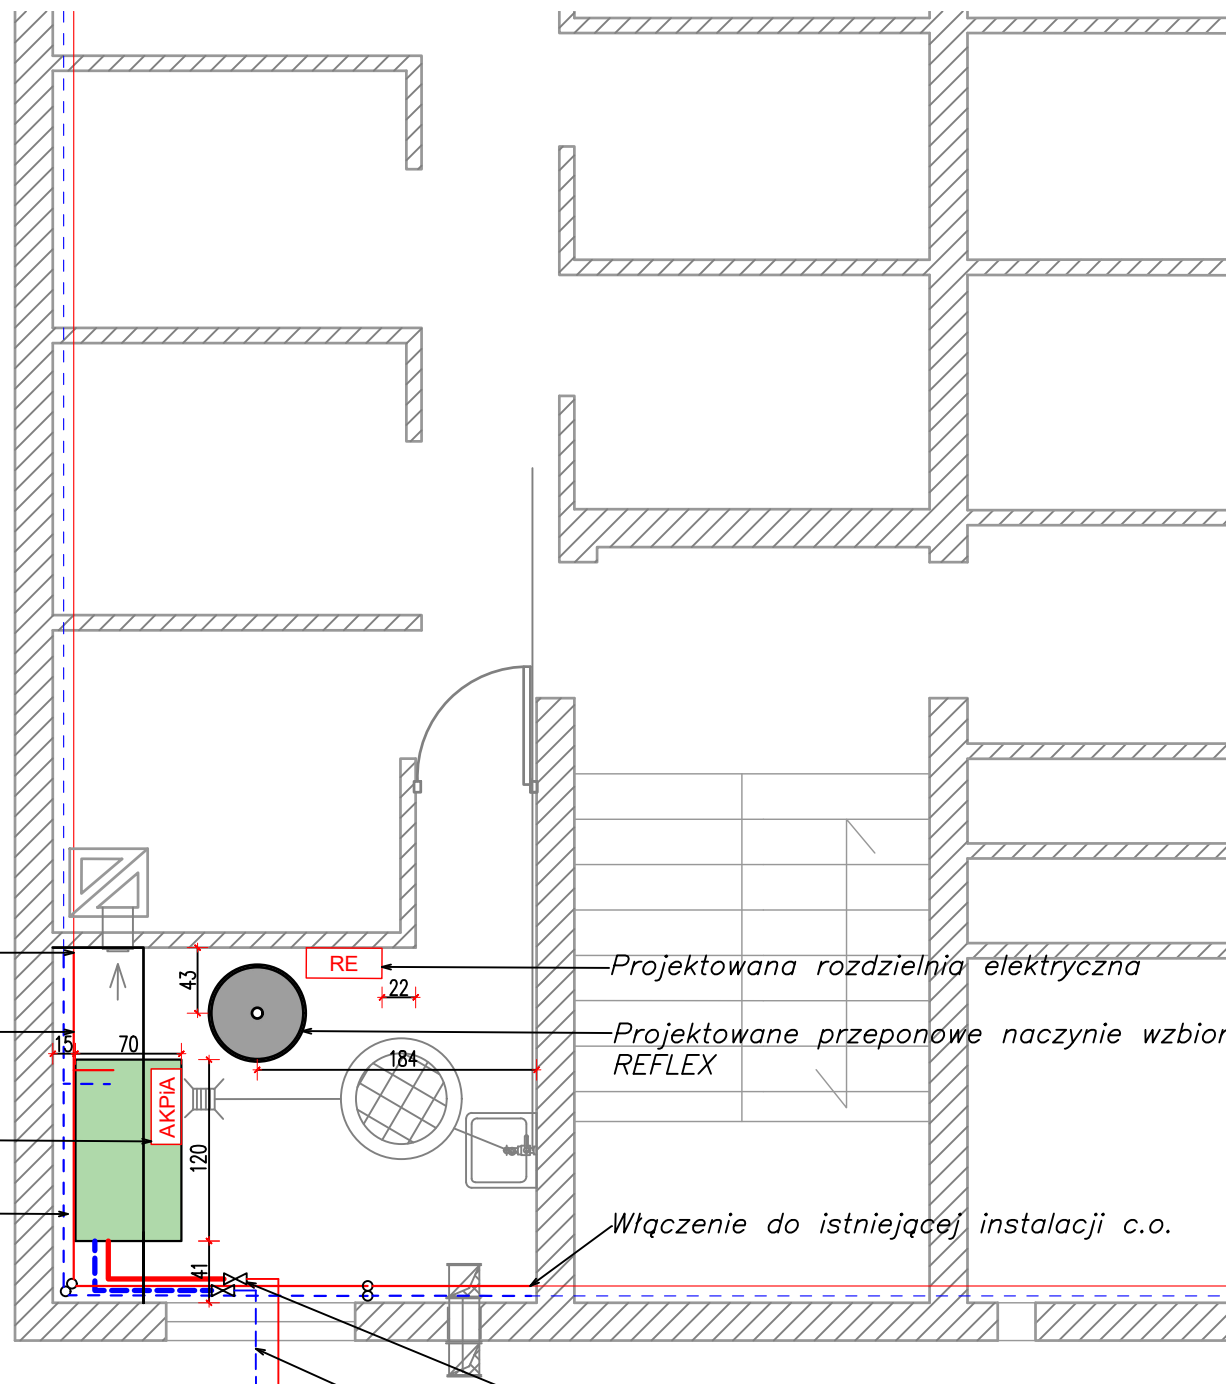

*Projektowana rozdzielnia elektryczna*

*Projektowane przeponowe naczynie zbior  
REFLEX*

*Włączenie do istniejącej instalacji c.o.*