


Przekrój wykopu

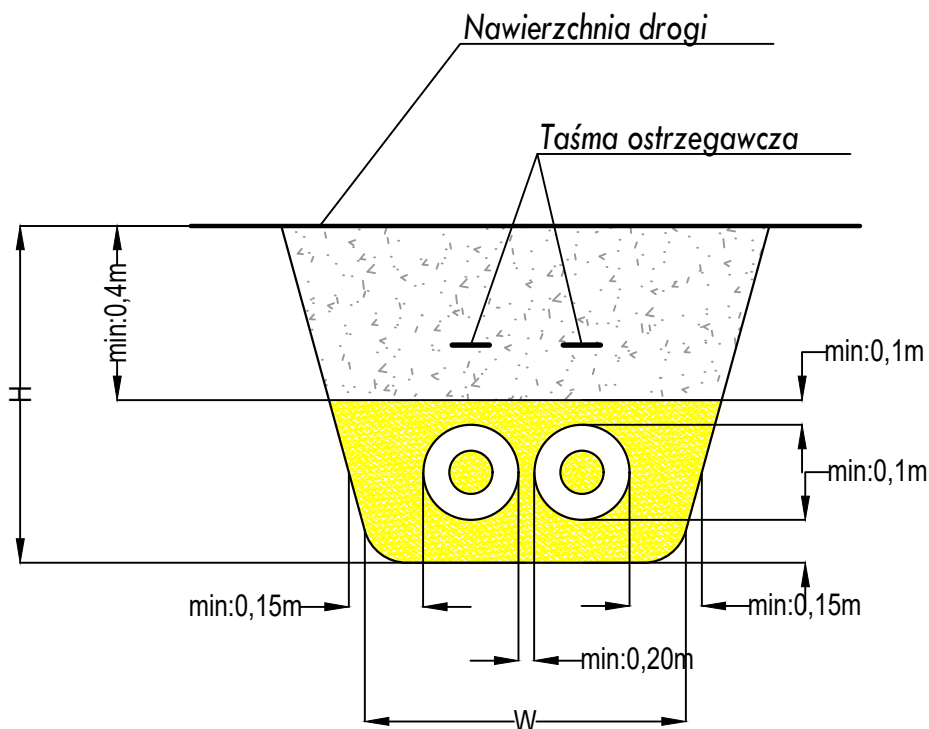

Zalecane wymiary wykopu w zależności od średnicy

Średnica rury osłonowej D	W_{min}	H	Średnica rury osłonowej D	W_{min}	H
mm	m	m	m	m	m
75, 90	0,7	0,65	450	1,5	1,0
110	0,7	0,65	500	1,6	1,1
125	0,7	0,65	520	1,7	1,1
140	0,8	0,65	560	1,8	1,2
160	0,8	0,70	630	2,0	1,3
200	0,9	0,75	710	2,2	1,4
225	1,0	0,8	800	2,4	1,5
250	1,1	0,9	900	2,6	1,65
315	1,2	1,0	1000	2,8	1,8
355	1,3	1,0	1100	3,1	1,95
400	1,4	1,0	1200	3,4	2,0

INWESTOR:	Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18	Projektant: mgr inż. Mariusz Wilkowski Nr uprawnień: MAZ/0425/POOS/12 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA 14.05.2024r
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Budowa odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 255/5, 255/1, 927/5, 57, 66, 68, 70, 71/5, 65/2 położonych w obrębie 0010-Sródmieście miasta Ciechanów		SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój wykopu		NUMER RYSUNKU: AB04